

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности Главного управления
(наименование органа государственного пожарного надзора)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 227-75-54, onkvot@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписания № 2998/1/1-9

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования №7» (далее «МБДОУ ЦД и К №7»)

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору В.В. Новашова, № 2998 от «24» октября 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

“ 28 ” ноября 20 14 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2
“ 01 ” декабря 20 14 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2

проведена плановая проверка государственным инспектором г. Красноярска по пожарному Даниловым А.Н.,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

территории, здания, помещений «МБДОУ ЦД и К №7» по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова, 86 «Б»

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

при проведении проверки присутствовали: директор «МБДОУ ЦД и К №7» Жилинская Н.И. заведующая хозяйством «МБДОУ ЦД и К №7» Жилинская И.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
2998/1-1.	Руководителем организации не обеспечено размещение пожарного рукава и пожарного ствола в пожарном шкафу из	п.57 ППР в РФ «...Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных,	15.05.2015г.

	негорючих материалов – пожарный шкаф, установленный в правой лестничной клетке на первом этаже выполнен из дерева	<u>встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.</u>	
2998/1-2.	Руководителем организации не обеспечено размещение пожарного рукава и пожарного ствола в пожарном шкафу из негорючих материалов – пожарный шкаф, установленный в левой лестничной клетке на первом этаже выполнен из дерева	п.57 ППР в РФ «...Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, <u>встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.</u>	15.05.2015г.
2998/1-3.	Запоры, установленные на дверях основного эвакуационного выхода (на двери отделяющей тамбур эвакуационного выхода от холла и двери отделяющей тамбур от улицы) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа – установлены механические замки;	п.35 ППР в РФ «Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа»;	15.05.2015г.
2998/1-4.	Запор, установленный на двери эвакуационного выхода (на двери отделяющей тамбур эвакуационного выхода от улицы – согласно экспликации технического паспорта комната №26) не обеспечивают возможность его свободного открывания изнутри без ключа – установлен механический замок;	п.35 ППР в РФ «Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа»;	15.05.2015г.
2998/1-5.	Запор, установленный на двери эвакуационного выхода (на двери отделяющей тамбур эвакуационного выхода от улицы – согласно экспликации технического паспорта комната №29) не обеспечивают возможность его свободного открывания изнутри без ключа – установлен механический замок;	п.35 ППР в РФ «Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа»;	15.05.2015г.
2998/1-6.	Запор, установленный на двери эвакуационного выхода (на двери отделяющей тамбур эвакуационного выхода от улицы – согласно экспликации технического паспорта комната №46) не обеспечивают возможность его свободного открывания изнутри без ключа – установлен механический замок;	п.35 ППР в РФ «Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа»;	15.05.2015г.
2998/1-7.	На здании отсутствует указатель пожарного гидранта с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения;	п. 55 ППР в РФ «...Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	15.05.2015г.
2998/1-8.	Руководитель не организовал проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц (не реже 1 раза в 5 лет) с составлением соответствующего протокола испытаний	п.24 ППР в РФ «Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие»	15.05.2015г.
2998/1-9.	В учреждении системы пожарной сигнализации не дублируют сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;	ч.7 статьи 83 Федерального закона от 11.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «Системы пожарной сигнализации должны обес-	24.03.2015г.

		<p>печивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации»;</p>	
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Красноярск по пожарному надзору
Данилов А.Н.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«01» 12 20 14 г.

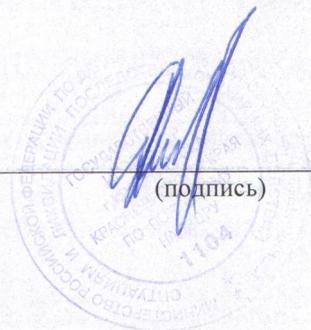

(подпись)

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор «МБДОУ ЦД и К №7»
Жилинская Н.И.

(должность, фамилия, инициалы)

«2» 12 20 14 г.